




Napájecí zdroj 230 V AC/24 V DC
External power supply 230 V AC/24 V DC

(CS) Montážní návod	(RU) Инструкция по монтажу	(RO) Instrucțiuni de montaj	(NL) Montage instructie
(SK) Montážny návod	(DE) Montageanleitung	(ES) Manual de instrucciones	(LT) Montavimo instrukcija
(EN) Mounting instructions	(PL) Instrukcja montażu	(FR) Notice de montage	

(CS) Rozměry	(RU) Размеры	(RO) Dimensiuni	(NL) Afmetingen
(SK) Rozmery	(DE) Abmessungen	(ES) Dimensiones	(LT) Dydis
(EN) Dimensions	(PL) Rozmiary	(FR) Dimensions	

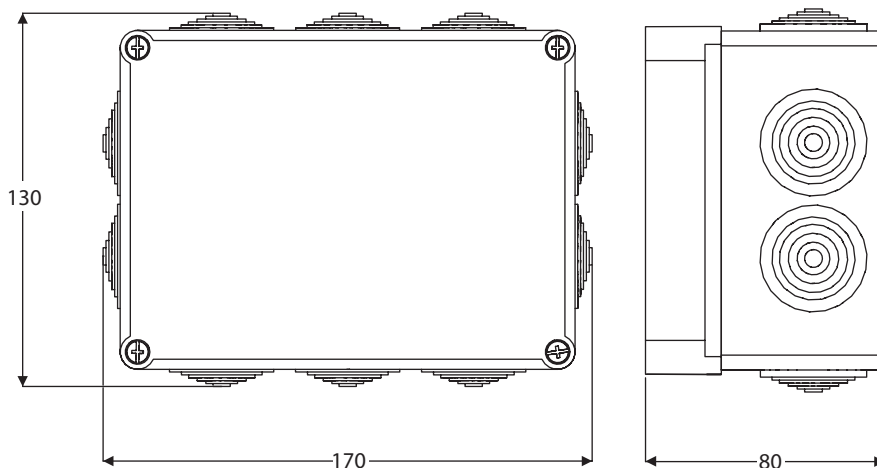


(CS) Technické údaje	(RU) Технические данные	(RO) Specificații tehnice	(NL) Eigenschappen
(SK) Technické údaje	(DE) Technische Angaben	(ES) Datos técnicos	(LT) Techniniai duomenys
(EN) Properties	(PL) Techniczna specyfikacja	(FR) Informations Techniques	









Napájecí napětí, Input	100-255 V AC, 47-63 Hz
Výstupní napětí, Output	24 V DC (±5%)
Krytí, Covering	IP 55
Pracovní teplota, Operating temperature	5 °C ÷ 40 °C
Výkon, Rated power	60 W





(CS) Specifikace dodávky	(RU) Спецификация поставки	(RO) Componente livrate	(NL) Leveringsomvang
(SK) Špecifikácia dodávky	(DE) Lieferumfang	(ES) Especificación de suministro	(LT) Tiekimo specifikacija
(EN) Supplied equipment	(PL) Specyfikacja dostawy	(FR) Equipements fournis	

SLZ 01Z - Obj. č. (Code Nr.) - 05011

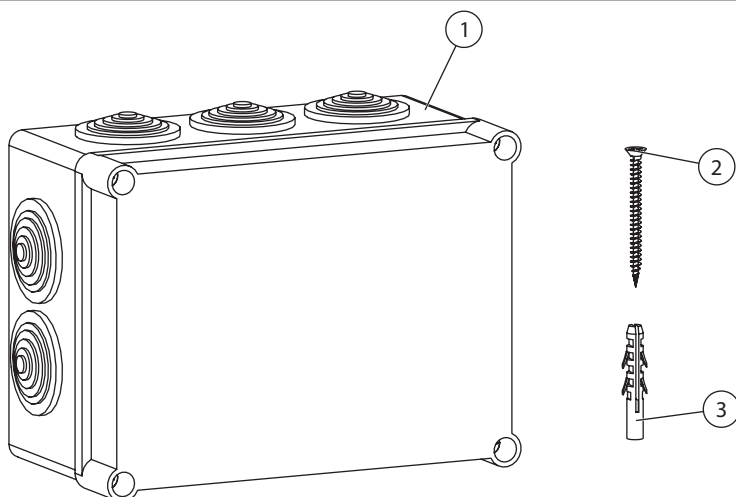

Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	44454	1
2	46870	2
3	46864	2

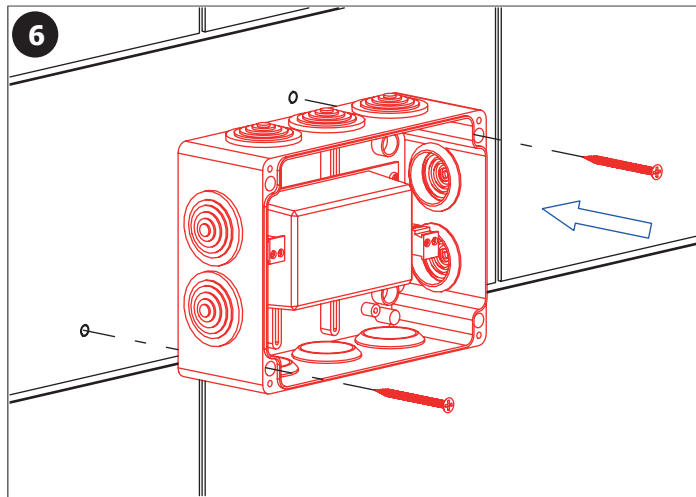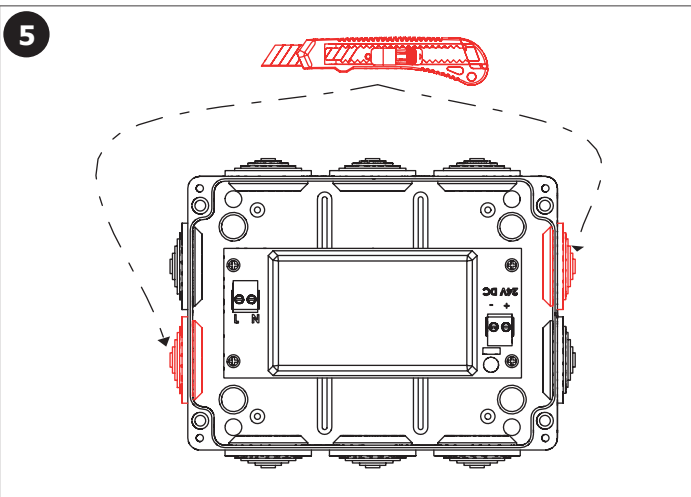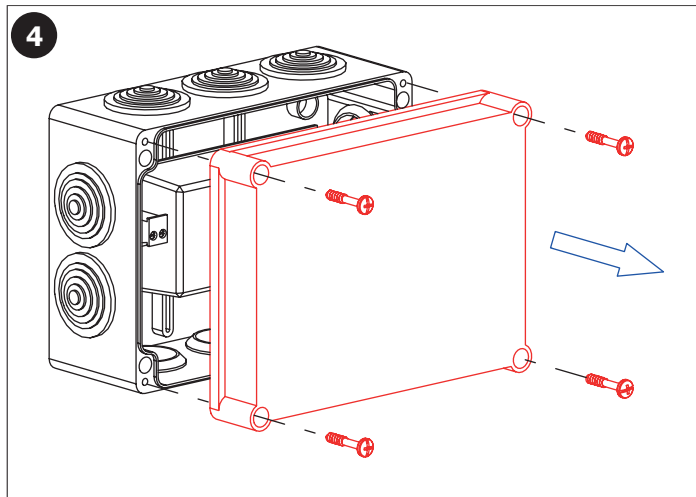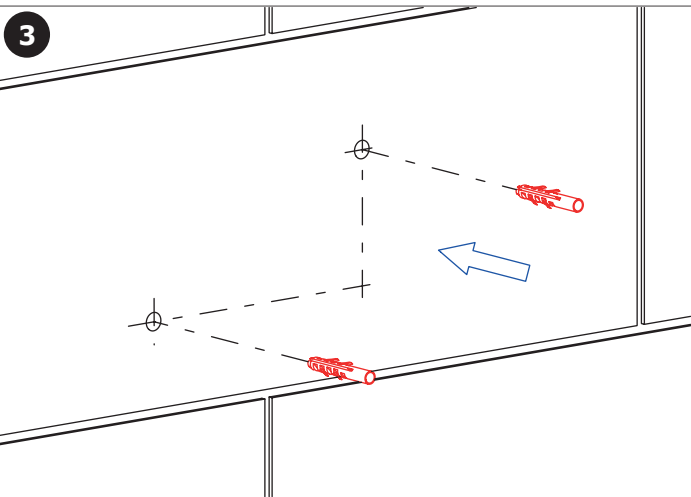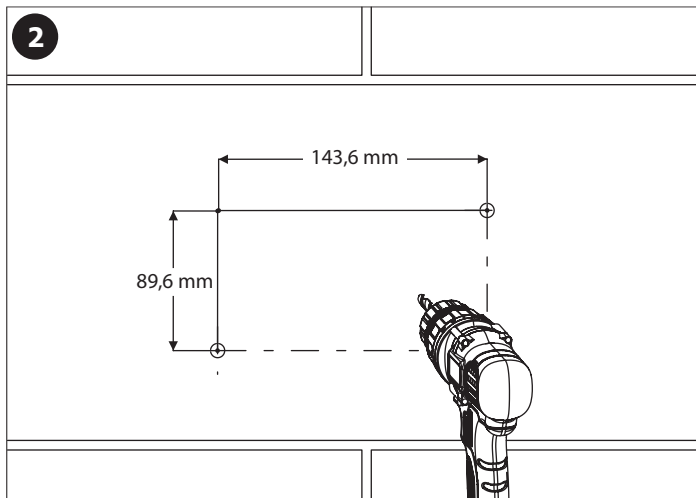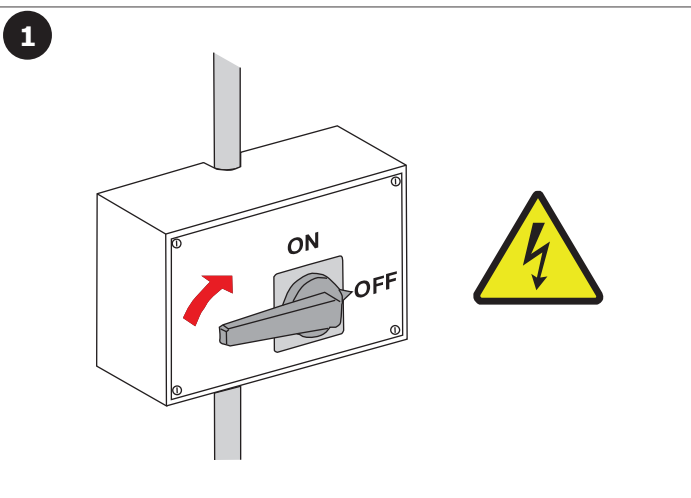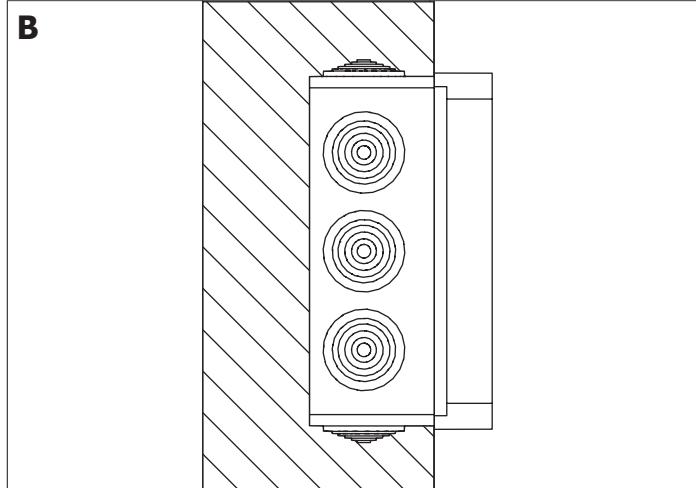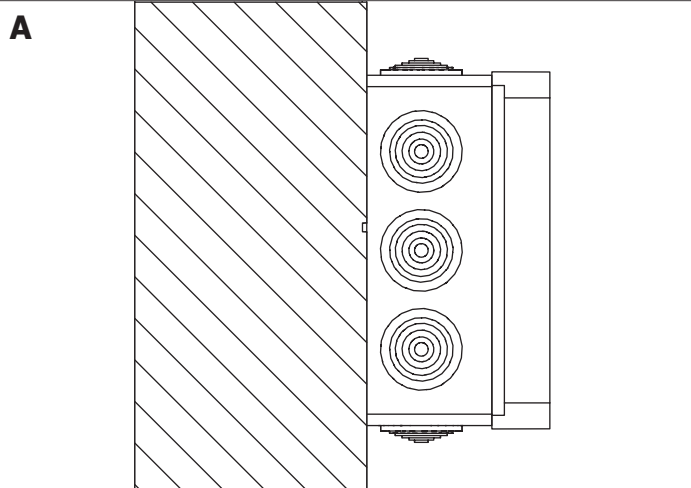

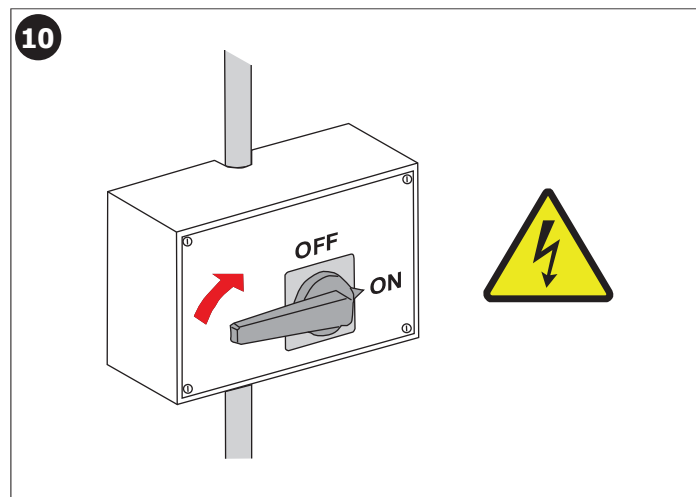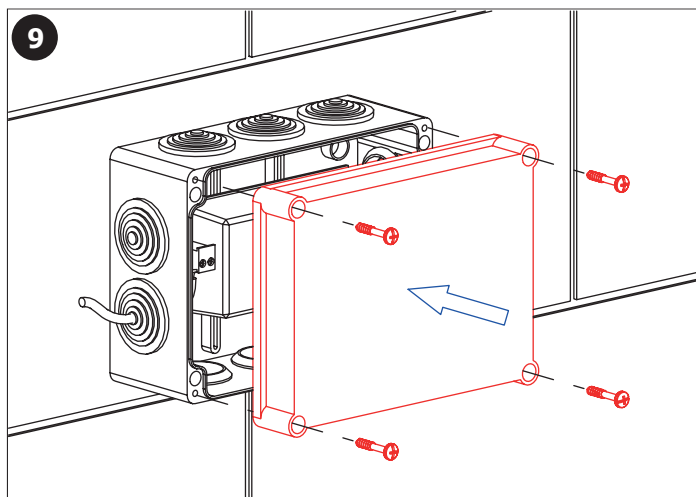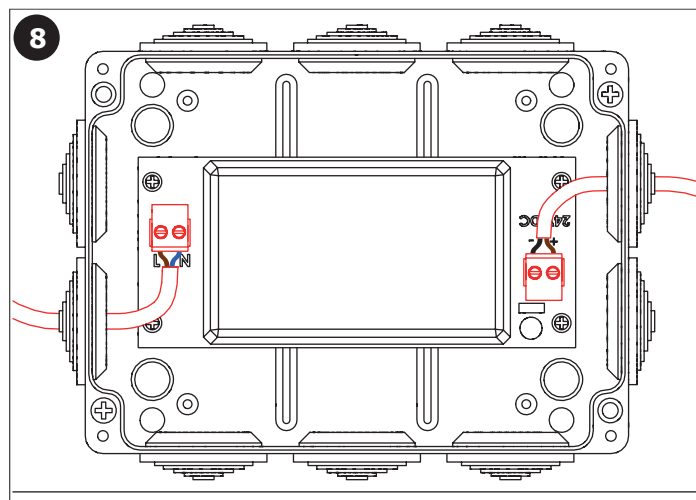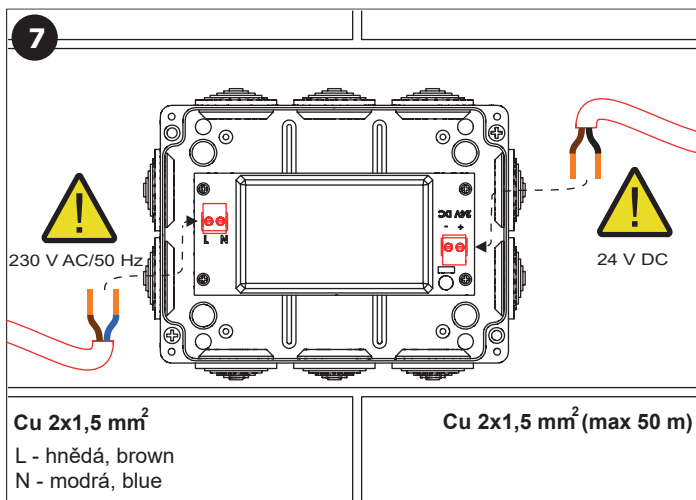

CS Další informace	RU Дополнительные информации	RO Mai multe informatii urmeaza	NL Meer informatie
SK Ďalšie informácie	DE Weitere Informationen	ES Más información	LT Daugiau informacijos
EN More information	PL Więcej informacji	FR Plus d'information	

CS
- se zařízením musí spolupracovat snadno dosažitelné rozpojovací zařízení. - ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předsazená zkratová ochrana), musí být součástí instalace budovy - zařízení lze připojit na zajištěný zásuvkový nebo světelný okruh, nebo samostatně jistit jističem 1P, B6-230/400 V AC - garance / záruka pouze při montáži, prováděné dle návodu osobou způsobilou s příslušným oprávněním dle předpisů platných v místě.

SK
- so zariadením musí spolupracovať ľahko dosažiteľné rozpojovacie zariadenie - ochrana pred nadmerným prúdom a skratom v primárnom obvode zariadenia (predinštalovaná skratová ochrana), musí byť súčasťou inštalácie budovy - zariadenie je možné pripojiť na zaistený zásuvkový alebo svetelný okruh alebo samostatne istiť ističom 1P, B6-230/400 V AC - garancia / záruka iba pri montáži, prevádzanej podľa návodu osobou spôsobilou s príslušnou koncesiou, podľa predpisov platných v mieste.

EN
- easily accessible isolating device must cooperate with the power supply - protection against excessive current and short-circuit in primary circuit of the power supply must be a part of building wiring - power supply could be connected to secured socket circuit or light circuit, or could be secured separately by circuit breaker 1P, B6-230/400 V AC - guarantee is accepted only in the case of installation made on the base of mounting instructions, made by skilled person with concession according to the local regulations.

RU
- Блок питания должен быть снабжен выключателем, находящимся в свободном доступе - Защита от перепадов напряжения и короткого замыкания в первичной электроцепи должна быть частью схемы электроснабжения - Источник питания может быть подключен к схеме электроснабжения здания через электророзетку или через контур освещения, а также напрямую через пакетный выключатель в щитке электроснабжения 1P, B6-230/400 V AC - Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции и с учетом местных предписаний

- die Spannungsversorgung muss über eine leicht zugängliche Trennvorrichtung abgesichert werden - schutz vor Überlast und Kurzschlussstrom an der eingangsseitigen Spannungsversorgung ist bauseits herzustellen - die Spannungsversorgung kann über einen bereits vorhandenen Stromkreis oder über einen separaten Leistungsschalter an 1P, B6-230/400 V AC abgesichert werden - eine etwaige Garantieleistung erfolgt ausschließlich bei sachmääßer Montage gemäß unseren Montageanleitungen, ausgeführt von autorisierten Fachfirmen (eine Liste wird Ihnen gerne auf Anfrage zugesendet) gem.den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen	DE
- ochrona przed przebicciem prądu u obwodzie 230V (ochrona obwodu) musí być w instalacji budowy - Instalacje można przełączyć na automatyczne bezpieczniki albo na prądowy obwód lub na własny bezpiecznik 1P, B6-230/400 V AC - Z instalacją musi współpracować łatwo dostępne wyłączenie urządzenia - gwarancja / odpowiedzialność prawna wyłącznie w przypadku montażu wykonanego przez upoważnionego specjalistę zgodnie z instrukcją oraz lokalnymi przepisami	PL
- Transformatorul trebuie montat intrun loc ușor accesibil - Circuitul pe care se montează transformatorul trebuie sa aibă protecție la supratensiune și scurtcircuit - Garanția este acceptată numai pentru produsele montate conform instrucțiunilor de montaj, montaj executat numai de către un instalator autorizat.	RO
- al aparato se le debe asociar un dispositivo de desconexión fácilmente accesible. - la protección contra sobrecargas y cortocircuitos en el circuito eléctrico primario del aparato (protección previa contra cortocircuitos), debe ser parte de la instalación del edificio. - se puede conectar el aparato a un circuito seguro de alumbrado o de enchufe o asegurarlo por separado mediante un cortacircuitos 1P, B6-230/400 V AC. - la garantía será válida únicamente si el montaje ha sido realizado según las instrucciones y a cargo de personal capacitado con la autorización pertinente de acuerdo a las normas locales en vigor.	ES
- Un dispositif de déclenchement facile d'accès doit travailler en collaboration avec cet équipement. - Une protection contre un courant excessif et contre les courts-circuits dans le circuit primaire de l'équipement (protection contre les courts-circuits intégrée) doit avoir été prévue dans l'installation du bâtiment. - Cet équipement peut être branché sur un circuit de prises de courant ou d'éclairage qui aura été sécurisé, ou il est possible de le protéger séparément à l'aide d'un disjoncteur de 1P, B6-230/400 V AC. - La garantie ne pourra être appliquée que si le montage a été réalisé conformément à ce qui est indiqué dans la notice et ce, par une personne agréée et disposant de toutes les autorisations exigées par la réglementation en vigueur sur le lieu d'installation.	FR
- De voeding moet makkelijk bereikbare plaats weggewerkt te worden. - De voeding moet tegen overbelasting beveiligd zijn, en op een geaarde voedingsbron aangesloten worden. - Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet het gemonteerd worden volgens de installatie instructie en door een gecertificeerd persoon gedaan worden.	NL
- Maitinimo šaltinis su jungikliu turi būti įrengtas laisvą prieigą turinčioje vietoje - Apsauga nuo elektros šuolių ir trumpojo jungimo į pirminę grandinę turi būti elektros energijos tiekimo schemas dalimi - Maitinimo šaltinis gali būti prijungtas prie maitinimo grandinės per elektros lizdo arba per kontūrų apšvietimą, taip pat tiesiogiai per paketų jungiklio plokštę 1P, B6-230/400 V AC - Garantija pripažįstama tik tuo atveju, jeigu montажą pagal instrukciją ir sutinkamai su vietinėmis normomis atliks atitinkamą kvalifikaciją ir koncesiją turintis asmuo.	LT